



GMINA MORZESZCZYN

83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12
tel. +48 58 536 27 19 lub 24, fax +48 58 536 27 92

Morzeszczyn, dnia 14 maja 2024 r.

ZP.271.2.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „BUDOWA NOWEGO GARAŻU DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIERWAŁDZIE Z UTWARDZENIEM ODCINKA DROGI GMINNEJ”.

Zamawiający Gmina Morzeszczyn informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanym dalej PZP, Wykonawca zwrócił się w dniu 10.05.2024 r. do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje montaż Rozdzielni licznikowej z DPX oraz skrzynki lub rozdzielnic skrzynkowej TR. Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego odpowiednich rysunków przedstawiających schematy Rozdzielni licznikowej z DPX oraz skrzynki lub rozdzielnic skrzynkowej TR jeżeli ich montaż wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź

Rozdzielnia TR jest podrozdzielnią RG i obwody zasilane z TR są ujęte jako obwody istniejące w rozdzielni RG. W odpowiedzi na zapytanie w załączeniu widok i schemat rozdzielnic licznikowej z DPX.

Pytanie 2

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje montaż Aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg syrena alarmowa. Bardzo proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego dodatkowych informacji umożliwiających wycenę. Czy jest to system alarmowy jeśli tak to jakiej mocy? Czy jest to sama syrena z głośnikami czy również całe jej sterowanie?

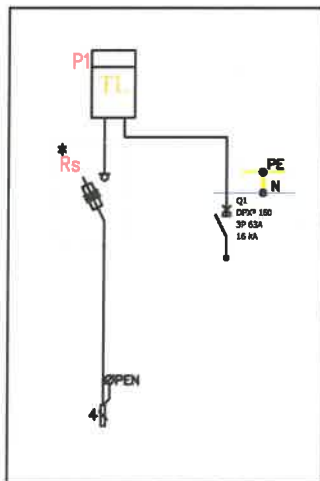
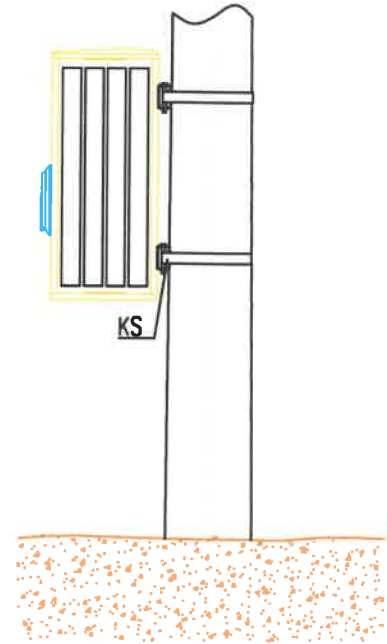
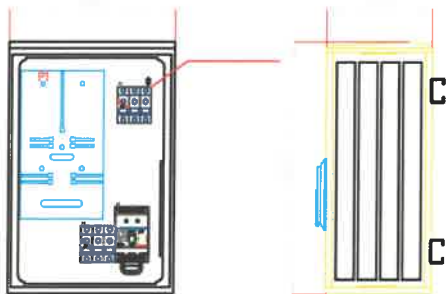

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w kosztorysie pn. 'instalacja elektryczna' pod numerem 25 omyłkowo została zapisana pozycja "aparatów elektrycznych".

Zamawiający oczekuje zakupu i montażu 1 kpl. syreny z systemem selektywnego wywoływania (według kalkulacji własnej) zgodnie z poz. 157 kosztorysu ogólnobudowlanego.

Wójt Gminy

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu


Uwagi:

- * - Obudowa przystosowana do plombowania
- ** - Zestaw układu pomiarowego składa się z:
 - W zabezpieczenia przedlicznikowego (R303 32 A)
 - P Tablica licznikowa uniwersalna
 - LZ Listwa zaciskowa do 16mm² (w obudowie typu S5)